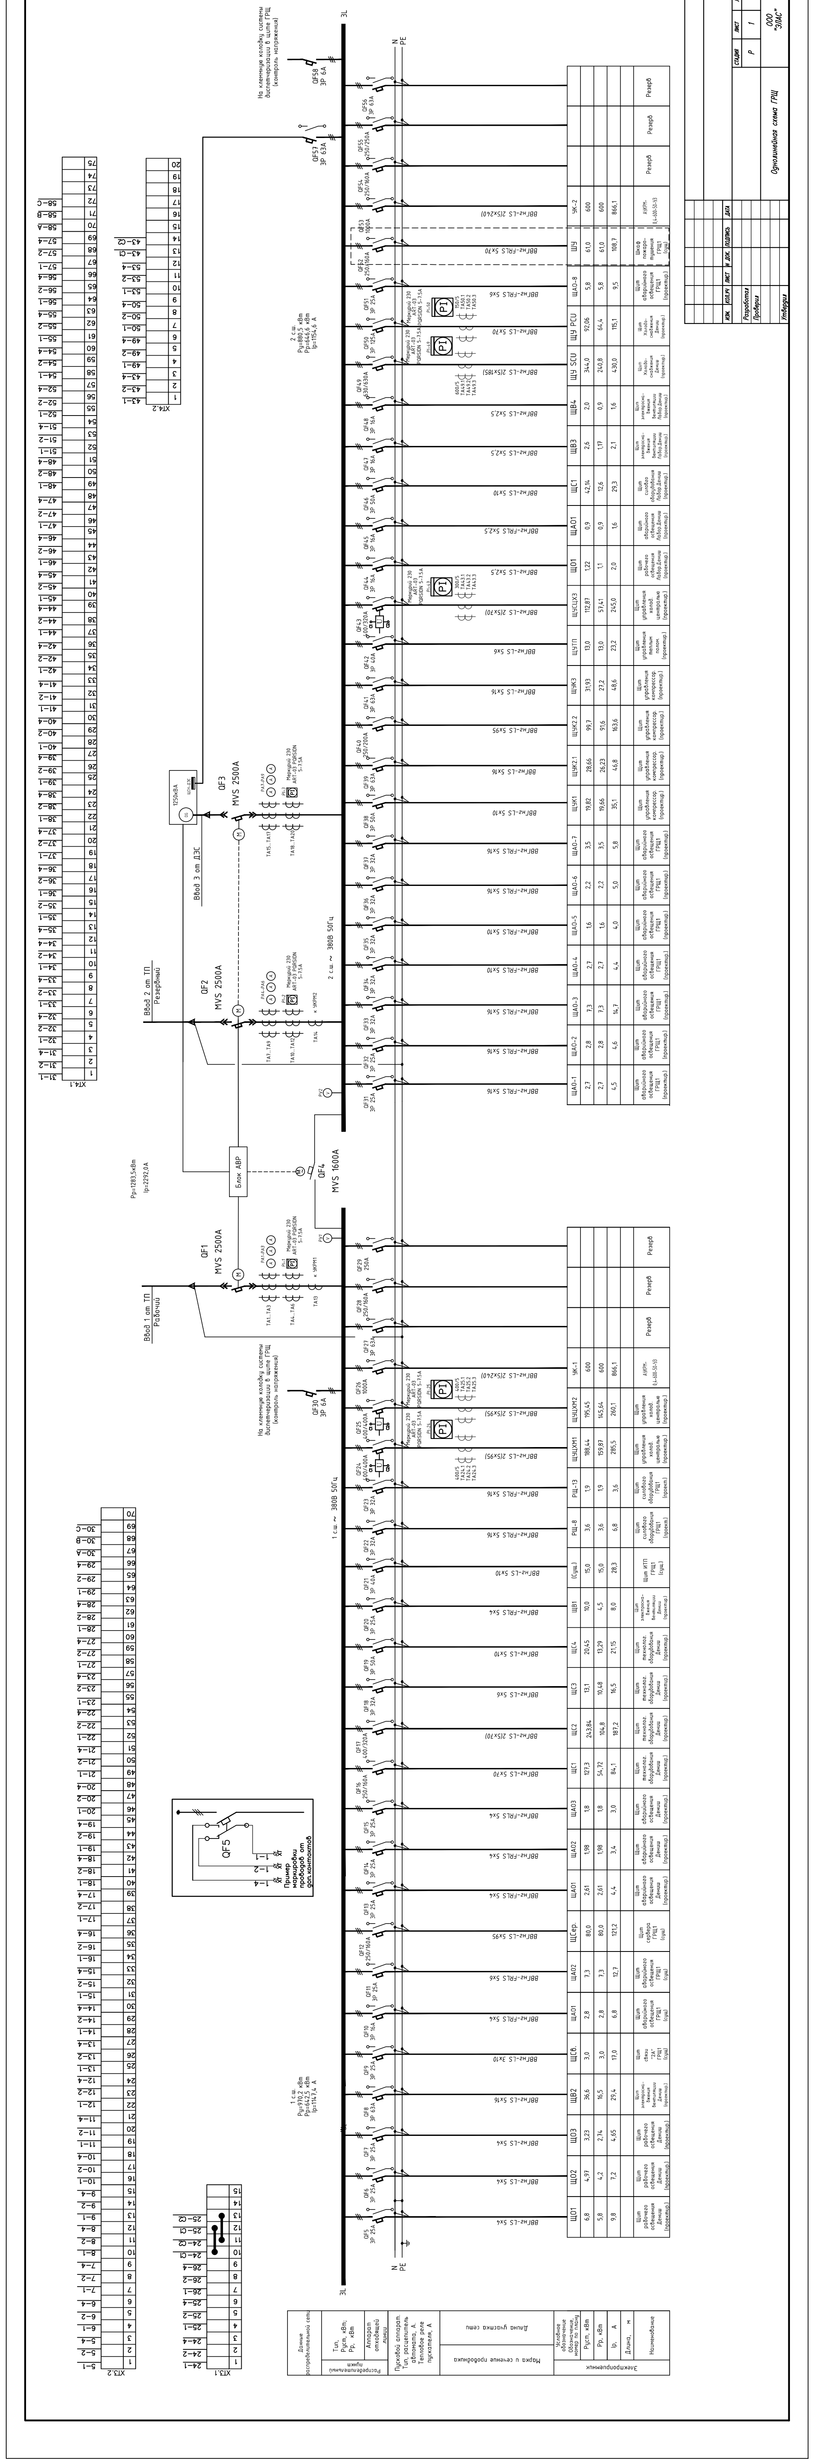
Ввод 2 от ТП Резервный
Ввод 1 от ТП Рабочий
QF2 MVS 2500A
QF1 MVS 2500A
QF3 MVS 2500A
Блок АВР
MVS 1600A
1 ск ~ 380В 50Гц
Ру=1283,5 кВт Iр=2292,8 А
Ру=1193,2 кВт Iр=1764,4 А
Ру=1193,2 кВт Iр=1764,4 А
Ру=1283,5 кВт Iр=2292,8 А
QF5
Пример выполнения АВ с пробором от контактора
QF30 3P 6A
QF53 3P 63A
QF54 3P 6A
На клеммник колодку системы Волгоинформсвязь в щите ГРЩ (поз.поз.)
Ввод 3 от ТП
1250кВА
Merlin Gerin
Merlin Gerin
Merlin Gerin